



EMME ANTINCENDIO S.r.l.
www.emme-italia.com

IMPIANTO ANTINCENDIO AUTOMATICO "SERIE MARE EASY" 3-6-12 Kg Gas HFC



OPTIONAL
(articolo fornito solo su richiesta)

2166-1 - Cartuccia per
attivazione elettrica



Nota: Le immagini sono a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

Impianto antincendio automatico Serie Mare Easy a gas HFC, disponibile in cariche da 3, 6, 12Kg , temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE. Certificato RINA secondo ISO 9094:2015.

Tutti gli impianti sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza di 1 mt.

VERSIONI DISPONIBILI

CODICE	QUANTITA' GAS HFC	DIMENSIONI (escluso supporto) H x Ø involucro (mm)	C % (concentrazione gas in volume)	M3/Kg	TEMPO DI SCARICA	AREA PROTETTA
11039-3	Kg 3	430 +/- 5 x 130 +/- 3	7,611	0,1373	20 sec.	5 mc
11069-3	Kg 6	480 +/- 5 x 160 +/- 3	7,611	0,1373	35 sec.	10 mc
11129-3	Kg 12	580 +/- 5 x 190 +/- 3	7,611	0,1373	60 sec.	20 mc

DISPOSITIVO APPROVATO/CERTIFICATO:



CLASSI DI
FUOCO :



IMPIANTO ANTINCENDIO AUTOMATICO "SERIE MARE EASY"

3-6-12 Kg Gas HFC


SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	A B
ESTINGUENTE	Gas HFC 227 ea
PROPELLENTE	Azoto (N ₂), 15 Bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 27 bar
COPPIA SERRAGGIO VALVOLA	tra 40 e 50 Nm
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000

IMBALLO


STANDARD : pezzo scatolato singolarmente

Nota: le misure degli imballi sono indicative e possono subire variazioni

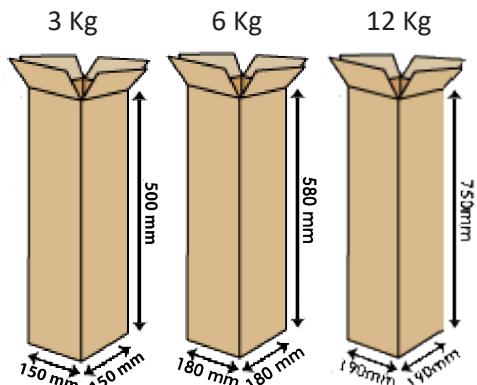

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Installare l'impianto in posizione verticale con apposito supporto in dotazione. Posizionare con la valvola sprinkler rivolta verso il basso. Si raccomanda : controllo almeno ogni 6 mesi per verifica pressione; revisione ogni 72 mesi con sostituzione agente estinguente; collaudo dopo 144 mesi dalla data di produzione.

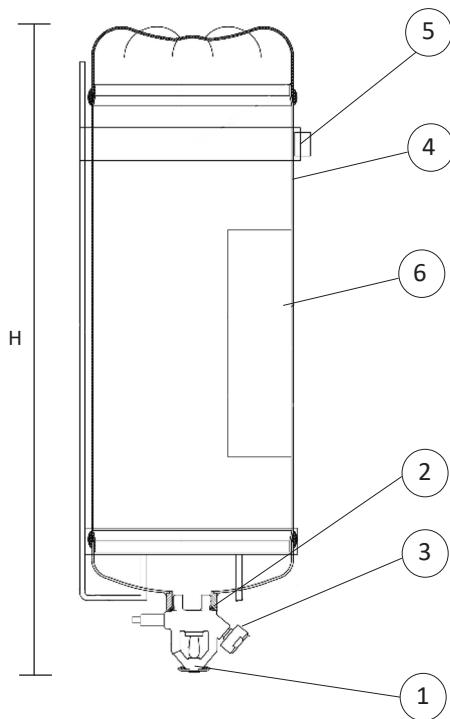

LISTA RICAMBI

N.	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M. 30x1.5 completa di bulbo termosensibile con attivazione a 93°C	1160-2
2	O-ring valvola	0201
3	Manometro	0271-1
4	Involucro 3 Kg Involucro 6 Kg Involucro 12 Kg	0103 1848K 0105-8
5	Supporto in ferro 3 Kg Supporto in ferro 6 Kg Supporto in ferro 12 Kg	0315-1 0316-1 0317-1
6	Etichetta	2064
OPTIONAL	Cartuccia pirotecnica per attivazione elettrica	2166-1

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_serie mare easy	-	09/10/20	M.R	MR	1	2

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320

Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545