

# Ficha Técnica



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalene (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320  
Otras ubicaciones en Italia : Milano - Padova - Roma - Palermo - Cagliari - P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. AR-159122

## GW100P 19118-400 : Extintor de Carro, 100 L Espuma



### FLUORINE FREE

- CILINDRO  
Acero inoxidable AISI 304, recubierto de polvo en rojo Ral 3000.
- AGENTE EXTINTOR  
Espumógeno a base de agua, sin flúor.
- PROPELENTE  
Nitrógeno (N<sub>2</sub>).
- VÁLVULA  
2"-F, cuerpo de latón, palanca con pintura verde Ral 6018.
- USO  
Fuegos de clase A B (sólidos, líquidos inflamables).
- SOPORTE  
Chasis sobre ruedas, soldado con cilindro, pintura roja Ral 3000.
- PISTOLA DOSIFICADORA  
Cuerpo de plástico.  
Conector giratorio para facilitar el desenrollado de la manguera.



PISTOLA DOSIFICADORA CON CONECTOR GIRATORIO

Nota: la imagen se utiliza con fines ilustrativos, el producto adquirido puede diferir de la foto

Extintor de carro de espuma de 100 L, rango de temperatura de +5°C a +60°C, fabricado conforme a la norma **UNI EN 1866-1**, certificado conforme a la Directiva de Equipos a Presión PED 2014/68/UE. Todos los extintores están certificados con control de calidad del producto garantizado por Bureau Veritas Italia. Puede utilizarse en equipos eléctricos bajo tensión de hasta 1'000 V, a una distancia mínima de 1 metro.

EXTINTOR HOMOLOGADO/CERTIFICADO:



CLASE DE FUEGO :



IV

| Nombre del archivo             | Tipo de documento | Modelo           | Fecha      | Rel. | Check | Rev. | Pag. |
|--------------------------------|-------------------|------------------|------------|------|-------|------|------|
| 19118-400_GW100P_Ficha técnica | Ficha técnica     | GW100P_19118-400 | 13/12/2024 | S.R  |       | 2    | 1/3  |

# GW100P 19118-400 : Extintor de Carro, 100 L Espuma

- INSTALACIÓN** El extintor debe ser instalado, revisado y/o mantenido por un técnico cualificado de acuerdo con las normas vigentes.
- USO** El técnico debe realizar una inspección anual para comprobar la presión interna y, a continuación, en cualquier otra fase de la vida útil del extintor.
- MANTENIMIENTO**

Cualquier manipulación o intervención por parte de personal no autorizado invalidará la garantía del producto. Siempre que sea posible, se recomienda colocar el extintor en un lugar seco y protegido de la intemperie. **Para la instalación, uso y mantenimiento, consulte el documento : CSP\_1\_ESP**


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                |                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| CLASE DE FUEGO                 | A IV B                                                                     |
| AGENTE EXTINTOR                | 100% Green Wave Premezclado                                                |
| PROPELENTE                     | Nitrógeno (N <sub>2</sub> ), 15 Bar a 20°C                                 |
| TEMPERATURA DE SERVICIO        | +5°C / +60°C                                                               |
| CAPACIDAD                      | 100 Litros                                                                 |
| PESO TOTAL                     | ~ 147 Kg                                                                   |
| DIMENSIONES                    | Altura 1350 +/- 10 mm ; Anchura 595 +/- 10 mm<br>Profundidad 550 +/- 15 mm |
| TIEMPO DE DESCARGA             | ~ segundos                                                                 |
| PRESIÓN DE PRUEBA DEL CILINDRO | PT 30 bar                                                                  |
| VOLUMEN DEL CILINDRO           | 134 L                                                                      |
| DISPOSITIVO DE SEGURIDAD       | Funcionamiento entre 21 y 26 bar                                           |
| MATERIAL DEL CILINDRO          | Acero inoxidable AISI 304                                                  |
| TRATAMIENTO                    | Exterior: pintura en polvo Ral 3000                                        |

## EMBALAJE

(Nota: las cantidades y medidas son aproximadas y pueden variar)

ESTÁNDAR  
Máximo 4 piezas por palet  
Dimensiones del palé 100x120x150(h) cm

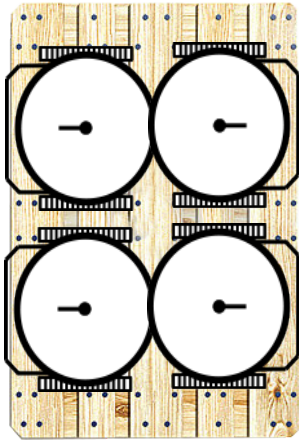


**DISPOSICIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE** Transporte terrestre: exención ADR de conformidad con la disposición 594  
Transporte marítimo: código IMDG – UN 1044 clase 2.2 Extintores de incendios

| Nombre del archivo             | Tipo de documento | Modelo           | Fecha      | Rele. | Check | Rev. | Pag. |
|--------------------------------|-------------------|------------------|------------|-------|-------|------|------|
| 19118-400_GW100P_Ficha técnica | Ficha técnica     | GW100P_19118-400 | 13/12/2024 | S.R   |       | 2    | 2/3  |

# GW100P 19118-400 : Extintor de Carro, 100 L Espuma

## LISTA DE COMPONENTES Y PIEZAS DE RECAMBIO

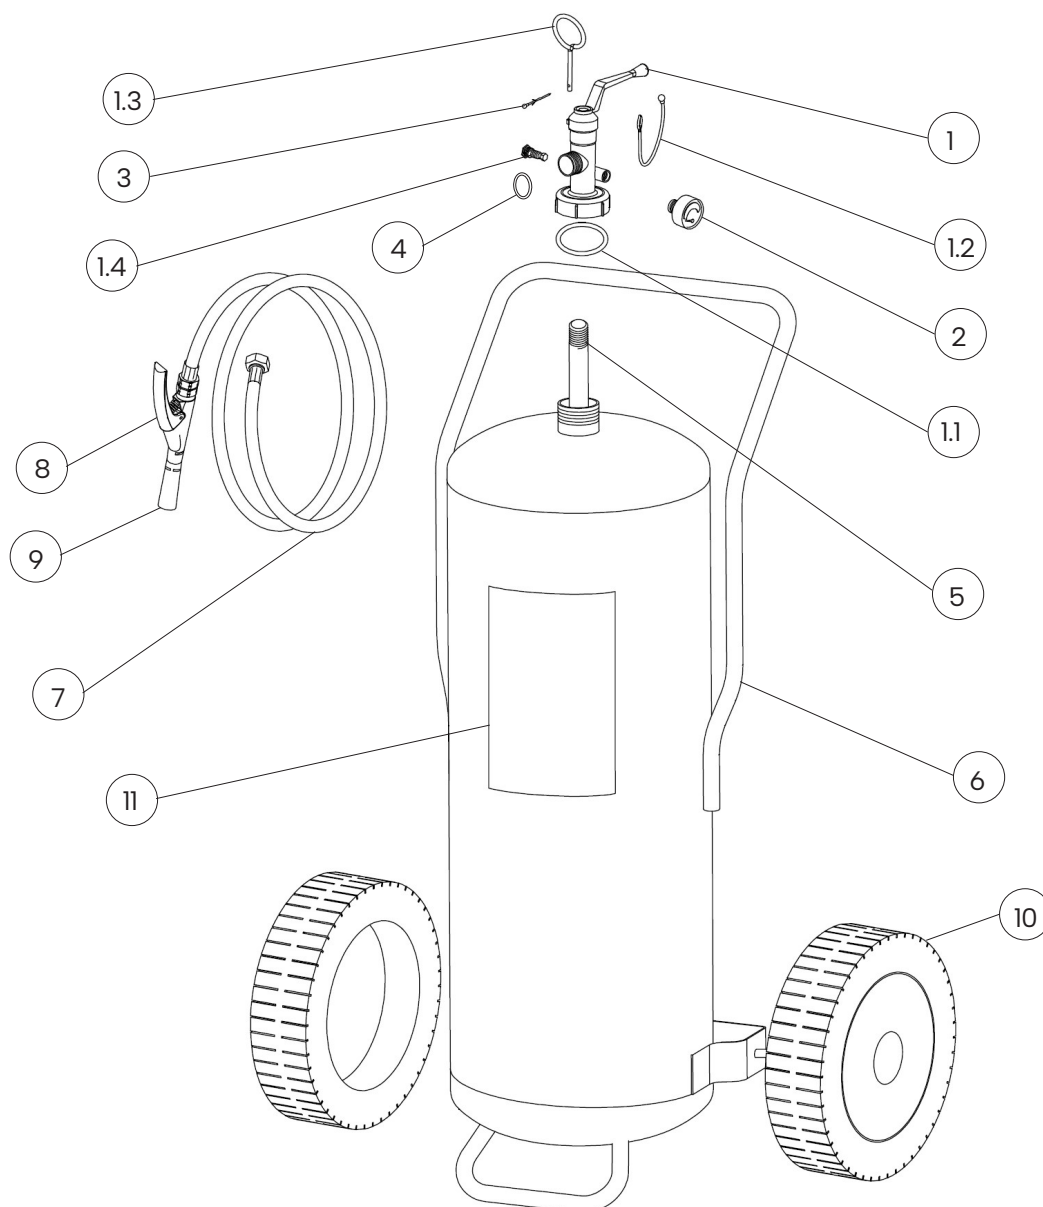

| NUM. | DESCRIZIONE                    | CODICE |
|------|--------------------------------|--------|
| 1    | Válvula 2"-F                   | 0214RV |
| 1.1  | Junta de la válvula            | 0203   |
| 1.2  | Junta (negra)                  | 0286N  |
| 1.3  | Pasador de seguridad           | 0282-1 |
| 1.4  | Dispositivo de seguridad       | 0263R  |
| 2    | Manómetro                      | 1576   |
| 3    | Junta del pasador de seguridad | 0285   |
| 4    | Junta                          | n.a.   |
| 5    | Tubo sifón de PVC              | 0165   |

| NUM. | DESCRIZIONE           | CODICE   |
|------|-----------------------|----------|
| 6    | Cilindro              | 18339    |
| 7    | Manguera dispensadora | 18421-5  |
| 8    | Pistola dosificadora  | 2181-4   |
| 9    | Boquilla              | 1645-5   |
| 10   | Rueda (diam. 400mm)   | 0125     |
|      | Arandela de ajuste    | 2148-10  |
|      | Chaveta de rueda      | 9443     |
| 11   | Etiqueta              | 18344-40 |

El componente de recambio del nº 1 ya incluye todos los demás componentes indicados en los puntos de 1.1 a 1.4  
La palabra «n.a» indica que el componente específico no está disponible como pieza de recambio única

| Nombre del archivo             | Tipo de documento | Modelo           | Fecha      | Rele. | Check | Rev. | Pag. |
|--------------------------------|-------------------|------------------|------------|-------|-------|------|------|
| 19118-400_GW100P_Ficha técnica | Ficha técnica     | GW100P_19118-400 | 13/12/2024 | S.R   |       | 2    | 3/3  |