

Technisches Handbuch



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 – 52010 Corsalone (AR) – Italy – info@emme-italia.com – Tel. +39.0575.511320
P.IVA/ C.F. 11208251006 – R.E.A. AR-159122

GW50P 19508-400 : Fahrbarer Feuerlöscher, 50 L Schaum



SPRITZPISTOLE MIT DREHBARER ANSCHLUSS

FLUORFREIER SCHAUM

- BEHÄLTER
Edelstahl AISI 304, Außenfarbe pulverbeschichtet Rot Ral 3000.
- LÖSCHMITTEL
Fluorfreies Schaummittel, auf Wasserbasis.
- TREIBMITTEL
Stickstoff (N₂).
- VENTIL
2"-F, Messinggehäuse, Ventil mit grüner Ral 6018-Lackierung.
- BRANDKLASSEN
Brandklasse A B (Feststoffe, brennbare Flüssigkeiten).
- HALTERUNG
Fahrgestell auf Rädern, geschweißt am Behälter, rot lackiert Ral 3000.
- SPRITZPISTOLE
Kunststoffgehäuse.
Dank des Drehanschlusses lässt sich der Schlauch leicht abwickeln, ohne ihn zu verknicken.

Hinweis: Bild zu Illustrationszwecken, das gekaufte Produkt kann vom Foto abweichen

50-Liter-Schaumlöscher, Betriebstemperatur von +5°C bis +60°C, hergestellt nach UNI EN 1866-1, zugelassen nach der Richtlinie für Schiffsaurüstung MED 2014/90/EU, zugelassen nach der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU. Alle Feuerlöscher sind freiwillig zertifiziert mit Produktqualitätskontrolle, garantiert durch Bureau Veritas Italien. Kann an stromführenden elektrischen Geräten bis zu 1'000 V in einem Mindestabstand von 1 Meter verwendet werden.

ZUGELASSENER/ZERTIFIZIERTER FEUERLÖSCHER:



PED 2014/68/UE



BRANDKLASSEN :



✓

IV

| File name | Type of document | Fire Extinguisher Model | Date | Rele. | Check | Rev. | Pag. |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------|-------|-------|------|------|
| 19508-400_GW50P_Technisches Handbuch | Technisches Handbuch | GW50P_19508-400 | 03/06/2025 | S.R. | | 3 | 1/3 |

GW50P 19508-400 : Fahrbarer Feuerlöscher, 50 L Schaum

- **INSTALLATION**
- **VERWENDUNG**
- **WARTUNG**

Die Installation muss in Übereinstimmung mit den im Verwendungsland geltenden Vorschriften erfolgen. Die Inbetriebnahme sowie Wartungsarbeiten zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit müssen gemäß dem Dokument **CSP_1_TED** von autorisiertem Fachpersonal und unter Einhaltung der im Verwendungsland geltenden Vorschriften durchgeführt werden.

Jegliche Manipulation oder Eingriffe durch nicht autorisiertes Personal führen zum Erlöschen der Produktgarantie.

Es wird empfohlen, das Gerät an einem trockenen Ort aufzustellen, der vor Witterungseinflüssen geschützt ist.


TECHNISCHEN DATEN

| | |
|------------------------|---|
| BRANDKLASSEN | A IV B |
| LÖSCHMITTEL | 100% Green Wave Premix |
| TREIBMITTEL | Stickstoff (N ₂), 15 Bar zu 20°C |
| TEMPERATURSBEREICH | +5°C / +60°C |
| NOMINAL-GEWINN | 50 Liter |
| GESAMT-GEWICHT | ~ 75,5 Kg |
| ABMESSUNGEN | Höhe 1100 +/- 10 mm ; Breite 490 +/- 10 mm Tiefe 500 +/- 15 mm |
| SPRITZE | ~ 302 Sekunden |
| BEHÄLTERPRÜFDRUCK | PT 30 bar |
| BEHÄLTERVOLUMEN | 62 L |
| SICHERHEITSVORRICHTUNG | Zwischen 21 und 26 bar |
| BEHÄLTERMATERIAL | Edelstahl AISI 304 |
| BEHANDLUNG | Außen: Sandstrahlen und Pulverbeschichtung Ral 3000 |

VERPACKUNG

(Hinweis: Mengen und Maße sind ungefähre Angaben und können variieren)

STANDARD
Maximal 6 Stück pro Palette
Palettengröße 100x120x135(h) cm

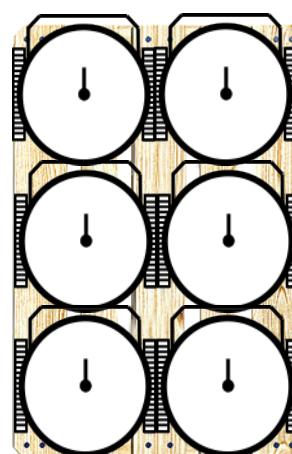


VORSCHRIFTEN FÜR VERSAND

Landtransport: ADR-Freistellung gemäß Vorschrift 594

Beförderung auf dem Schiff : IMDG-Code – UN 1044 Klasse 2.2 Feuerlöscher

| File name | Type of document | Fire Extinguisher Model | Date | Rele. | Check | Rev. | Pag. |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------|-------|-------|------|------|
| 19508-400_GW50P_Technisches Handbuch | Technisches Handbuch | GW50P_19508-400 | 03/06/2025 | S.R. | | 3 | 2/3 |

KOMPONENTEN UND ERSATZTEILLISTE

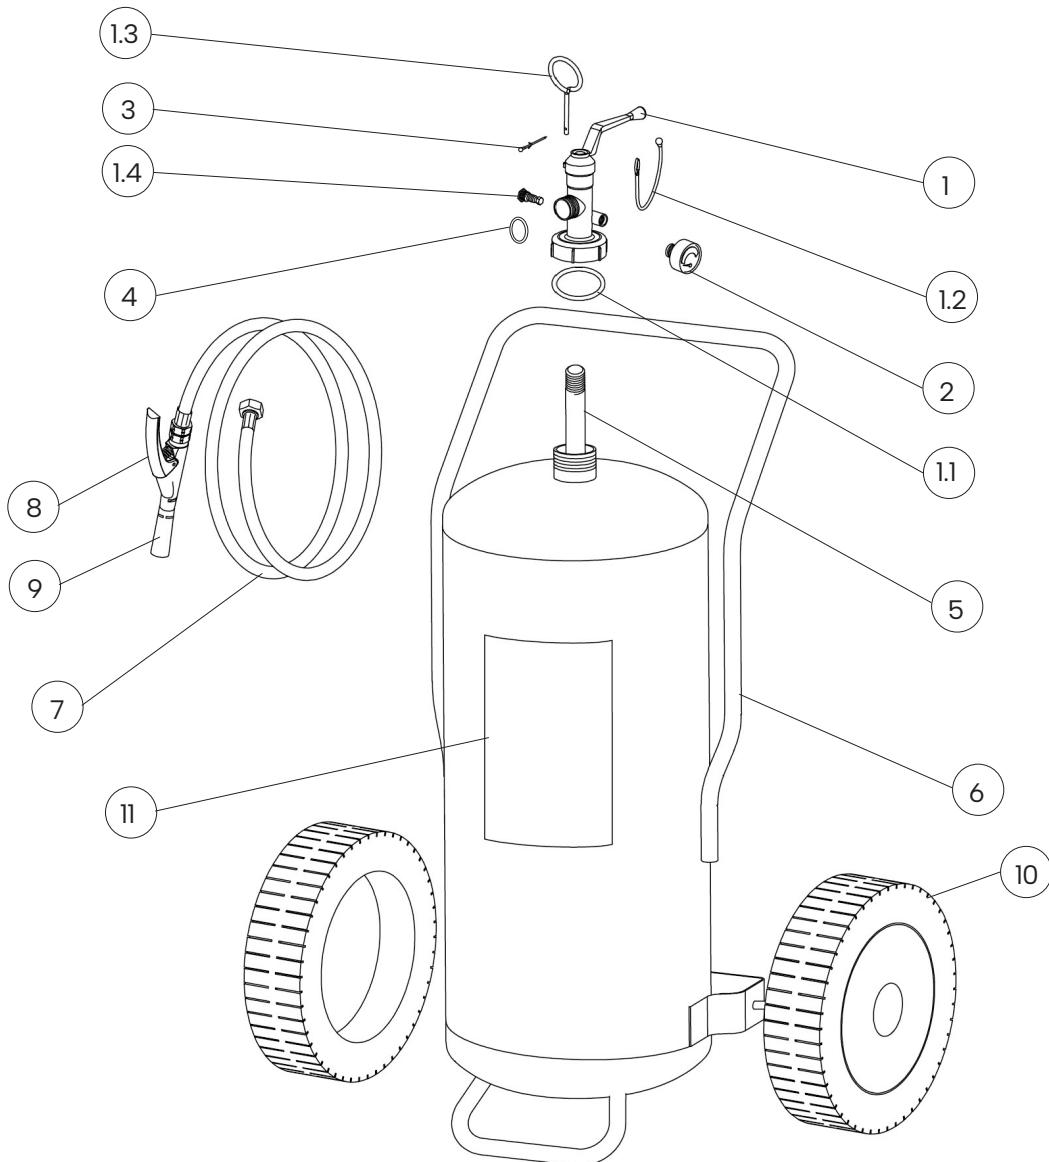

| NUM. | BESCHREIBUNG | CODE |
|------|------------------------|--------|
| 1 | Hebelventil 2''-F | 0214RV |
| 1.1 | O-ring Ventil | 0203 |
| 1.2 | Gummiglied (schwarz) | 0286N |
| 1.3 | Sicherheitsstift | 0282-1 |
| 1.4 | Sicherheitsvorrichtung | 0263R |
| 2 | Manometer | 1576 |
| 3 | Sicherheitsplombe | 0285 |
| 4 | Dichtung | n.a. |

| NUM. | BESCHREIBUNG | CODE |
|------|--------------------------------|----------|
| 5 | PVC-Peilstab | 0162 |
| 6 | Behälter | 18323 |
| 7 | Schlauch | 18421-5 |
| 8 | Dosierpistole | 2181-4 |
| 9 | Düse | 1645-5 |
| 10 | Rad + Stopprad (Durchm. 300mm) | 0124V |
| 11 | Etikett | 18376-40 |

Das Ersatzteil (Ventil) unter Nr. 1 enthält bereits alle anderen unter 1.1 bis 1.4 genannten Teile.
 "n.a." bedeutet, dass das betreffende Bauteil nicht als einzelnes Ersatzteil erhältlich ist.

| File name | Type of document | Fire Extinguisher Model | Date | Rele. | Check | Rev. | Pag. |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------|-------|-------|------|------|
| 19508-400_GW50P_Technisches Handbuch | Technisches Handbuch | GW50P_19508-400 | 03/06/2025 | S.R. | | 3 | 3/3 |