

Libretto Tecnico



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. AR-159122

16508-52 : Estintore Carrellato, 50 Kg Polvere ABC



Nota: immagine a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto


Estintore carrellato a Polvere da 50 Kg, pressurizzato al momento dell'uso, temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 1866-1**, approvato Marine Equipment Directive **MED 2014/90/UE**, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza minima di 1 metro

- **INVOLUCRO**
In lega di acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio, verniciatura esterna a polvere colore Rosso Ral 3000.
- **AGENTE ESTINGUENTE**
Polvere ABC - Map 40% .
- **PROPELLENTE**
Pressione Ausiliaria.
Pessurizzato al momento dell'uso con bombola esterna di CO₂ .
- **TAPPO**
In ottone, da 2".
- **UTILIZZO**
Fuochi di classe A B C (materiali solidi, liquidi infiammabili, gas infiammabili).
- **SUPPORTO**
Telaio su ruote saldato all' involucro, verniciatura rossa Ral 3000.

VIETATA LA RIPRODUZIONE

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



CLASSE DI
FUOCO :



File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
16508-52_Libretto tecnico	Libretto tecnico	16508-52	20/05/2025	S.R.		3	1/3

16508-52 : Estintore Carrellato, 50 Kg Polvere ABC

- **INSTALLAZIONE** L'installazione deve essere realizzata in conformità alle disposizioni vigenti nel paese di utilizzo del presidio.
 - **USO** La messa in servizio e le attività di manutenzione per il mantenimento in efficienza
 - **MANUTENZIONE** devono essere eseguite in conformità al documento **CPA_1_ITA** dal personale tecnico abilitato e nel rispetto delle normative vigenti in materia nel paese di utilizzo.
- Qualsiasi manomissione o intervento eseguito da personale non abilitato fa decadere la garanzia del prodotto.
È consigliato posizionare il presidio in un luogo asciutto e protetto dagli agenti atmosferici.


SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	A B C
AGENTE ESTINGUENTE	Polvere ABC Emme Powder 40 - MAP 40 % (QFIRE 40 - Quimica 21, S.L.)
PROPELLENTE	1,2 Kg di CO ₂
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	50 Kg
PESO TOTALE	~ 85 Kg
DIMENSIONI	Altezza 1100 +/- 10 mm; Larghezza 490 +/- 10 mm Profondità 560 +/- 10 mm
TEMPO DI SCARICA	~ 50,9 secondi
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 30 bar
VOLUME SERBATOIO	62 L
DISPOSITIVO DI SICUREZZA	Intervento tra 21 e 26 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO	Esterno: Sabbiatura e verniciatura a polvere Ral 3000

IMBALLO

(Nota: quantità e misure sono indicative e possono subire variazioni)

STANDARD
Massimo 4 pezzi per pallet
Dimensioni pallet 100x120x135(h) cm

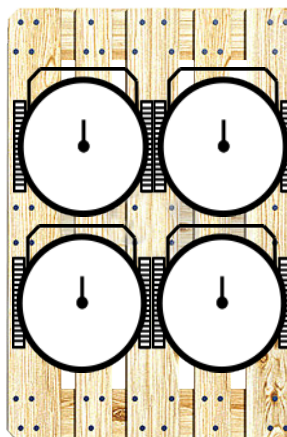


DISPOSIZIONI PER IL TRASPORTO

Trasporto via terra : Esenzione ADR come da disposizione 594
Trasporto via mare : Codice IMDG - UN 1044 classe 2.2 Estintori

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
16508-52_Libretto tecnico	Libretto tecnico	16508-52	20/05/2025	S.R.		3	2/3

16508-52 : Estintore Carrellato, 50 Kg Polvere ABC

COMPONENTI E LISTA RICAMBI

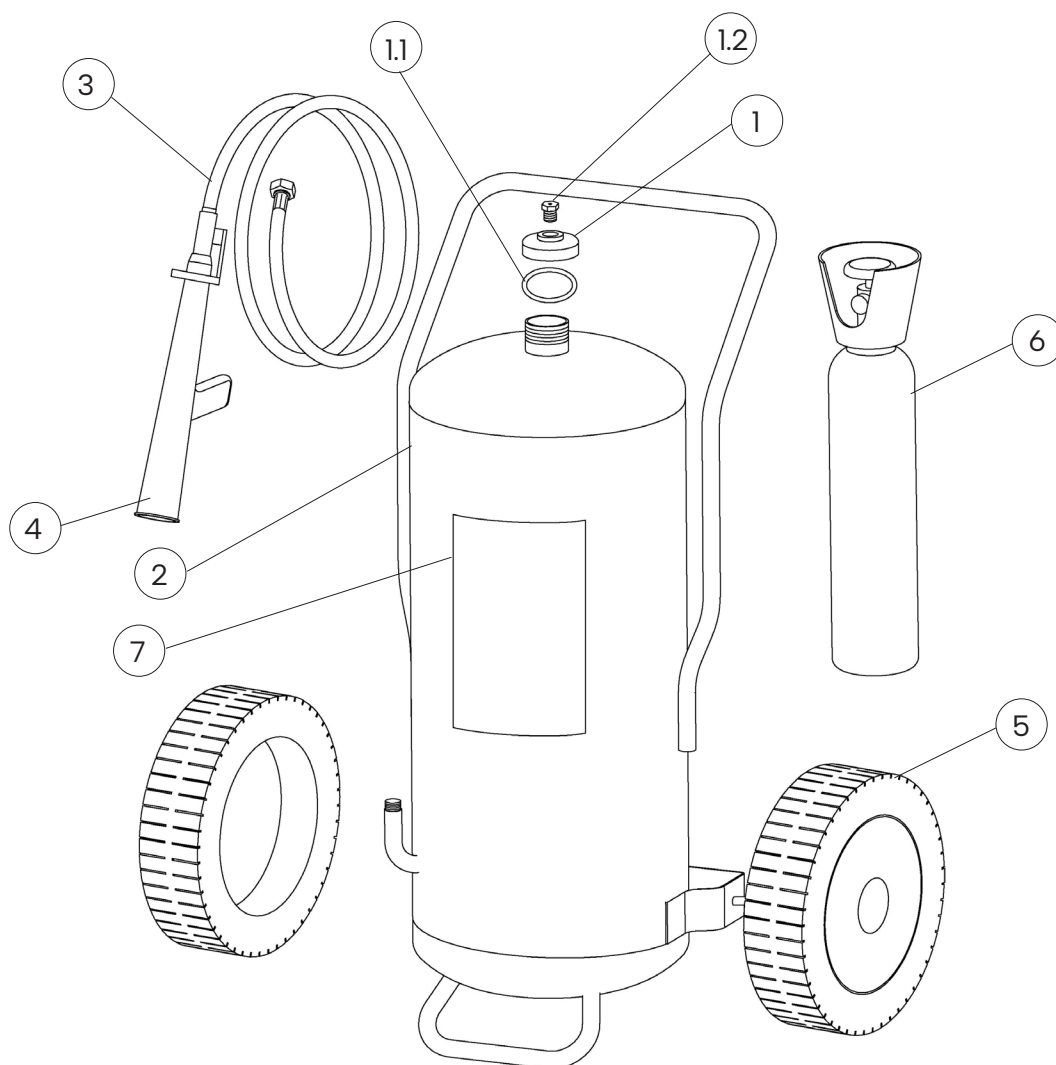

NUM.	DESCRIZIONE	CODICE
1	Tappo 2"	18463
1.1	O-ring tappo	n.a.
1.2	Dispositivo di sicurezza	n.a.
2	Involucro	18306
3	Manichetta	18421-3
4	Lancia di erogazione (completa di valvola a sfera con leva di comando)	2181

NUM.	DESCRIZIONE	CODICE
5	Ruota + fermaruota (300mm)	0124
6	Bombola esterna di pressurizzazione completa, caricata con 1,2 Kg di CO2 , dotata di cappellotto di protezione	18519
7	Etichetta	18392M

Il componente di ricambio(valvola) al nr. 1, include già gli altri componenti da 1.1 e 1.2

"n.a" indica che lo specifico componente non è disponibile come singola parte di ricambio

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
16508-52_Libretto tecnico	Libretto tecnico	16508-52	20/05/2025	S.R.		3	3/3