

# Libretto Tecnico



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalene (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320  
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. AR-159122

## GW2P-30 22020-850 : Estintore Portatile, 2 L Schiuma



**FLUORINE FREE**

- **INVOLUCRO**  
In lega di acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio, verniciatura esterna a polvere colore Rosso Ral 3000.
- **AGENTE ESTINGUENTE**  
Schiumogeno senza fluoro, a base d'acqua.
- **PROPELLENTE**  
Azoto (N<sub>2</sub>).
- **VALVOLA**  
M. 30x1.5, corpo in ottone, leve con verniciatura verde Ral 6018.
- **UTILIZZO**  
Fuochi di classe A B (materiali solidi, liquidi infiammabili).

VIETATA LA RIPRODUZIONE

*Nota: immagine a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto*

Estintore a Schiuma da 2 Litri, temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7**, approvato Marine Equipment Directive **MED 2014/90/UE**, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione **PED 2014/68/UE**. Estintore realizzato in conformità ai controlli di produzione secondo norma **EN 3-10**. Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza minima di 1 metro.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



**CLASSE DI  
FUOCO :**



8



34

| File name                  | Type of document | Fire Extinguisher Model | Date     | Rele. | Check | Rev. | Pag. |
|----------------------------|------------------|-------------------------|----------|-------|-------|------|------|
| 22020-850_Libretto tecnico | Libretto tecnico | GW2P-30_22020-850       | 07/10/25 | S.R.  |       | 0    | 1/3  |

# GW2P-30 22020-850 : Estintore Portatile, 2 L Schiuma

- **INSTALLAZIONE** L'installazione deve essere realizzata in conformità alle disposizioni vigenti nel paese di utilizzo del presidio. La messa in servizio e le attività di manutenzione per il mantenimento in efficienza devono essere eseguite in conformità al documento **PSP\_1\_ITA** dal personale tecnico abilitato e nel rispetto delle normative vigenti in materia nel paese di utilizzo.
- **USO**
- **MANUTENZIONE** Qualsiasi manomissione o intervento eseguito da personale non abilitato fa decadere la garanzia del prodotto. È consigliato posizionare il presidio in un luogo asciutto e protetto dagli agenti atmosferici.

## SPECIFICHE TECNICHE


|                                 |                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLASSE DI FUOCO                 | 8 A 34 B                                                                                   |
| AGENTE ESTINGUENTE              | Green Wave Ice                                                                             |
| PROPELLENTE                     | Azoto (N <sub>2</sub> ), 15 Bar a 20°C                                                     |
| TEMPERATURA DI ESERCIZIO        | -30°C / +60°C                                                                              |
| CARICA NOMINALE                 | 2 Litri                                                                                    |
| PESO TOTALE                     | ~ 3,90 Kg (compreso supporto)                                                              |
| DIMENSIONI                      | Altezza (base - valvola) 385 +/- 5 mm<br>Diametro (involucro) 110 +/- 2 mm                 |
| TEMPO DI SCARICA                | ~ 6,6 secondi                                                                              |
| PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO | PT 27 bar                                                                                  |
| VOLUME SERBATOIO                | 2,45 Litri                                                                                 |
| DISPOSITIVO DI SICUREZZA        | Intervento tra 20 e 26 bar                                                                 |
| MATERIALE SERBATOIO             | Lega di acciaio                                                                            |
| TRATTAMENTO                     | Esterno: Sabbiatura e verniciatura a polvere Ral 3000<br>Interno: Rivestimento in plastica |

## IMBALLO

(Nota: quantità e misure sono indicative e possono subire variazioni)


### STANDARD

Nota: confezione minima nr. 8 pezzi  
Massimo 256 pezzi per pallet  
(32 scatole da 8 pz. ciascuna)  
Dimensioni pallet 100x120 cm

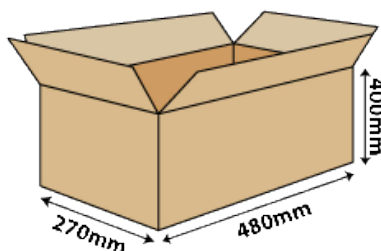

### A RICHIESTA : IMBALLAGGIO SINGOLO

- massimo 210 pezzi su pallet 100x120

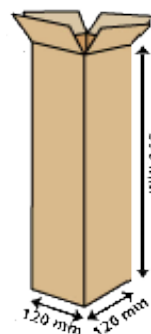


## DISPOSIZIONI PER IL TRASPORTO

Trasporto via terra : Esenzione ADR come da disposizione 594

Trasporto via mare : Codice IMDG - UN 1044 classe 2.2 Estintori

| File name                  | Type of document | Fire Extinguisher Model | Date     | Rele. | Check | Rev. | Pag. |
|----------------------------|------------------|-------------------------|----------|-------|-------|------|------|
| 22020-850_Libretto tecnico | Libretto tecnico | GW2P-30_22020-850       | 07/10/25 | S.R.  |       | 0    | 2/3  |

## COMPONENTI E LISTA RICAMBI

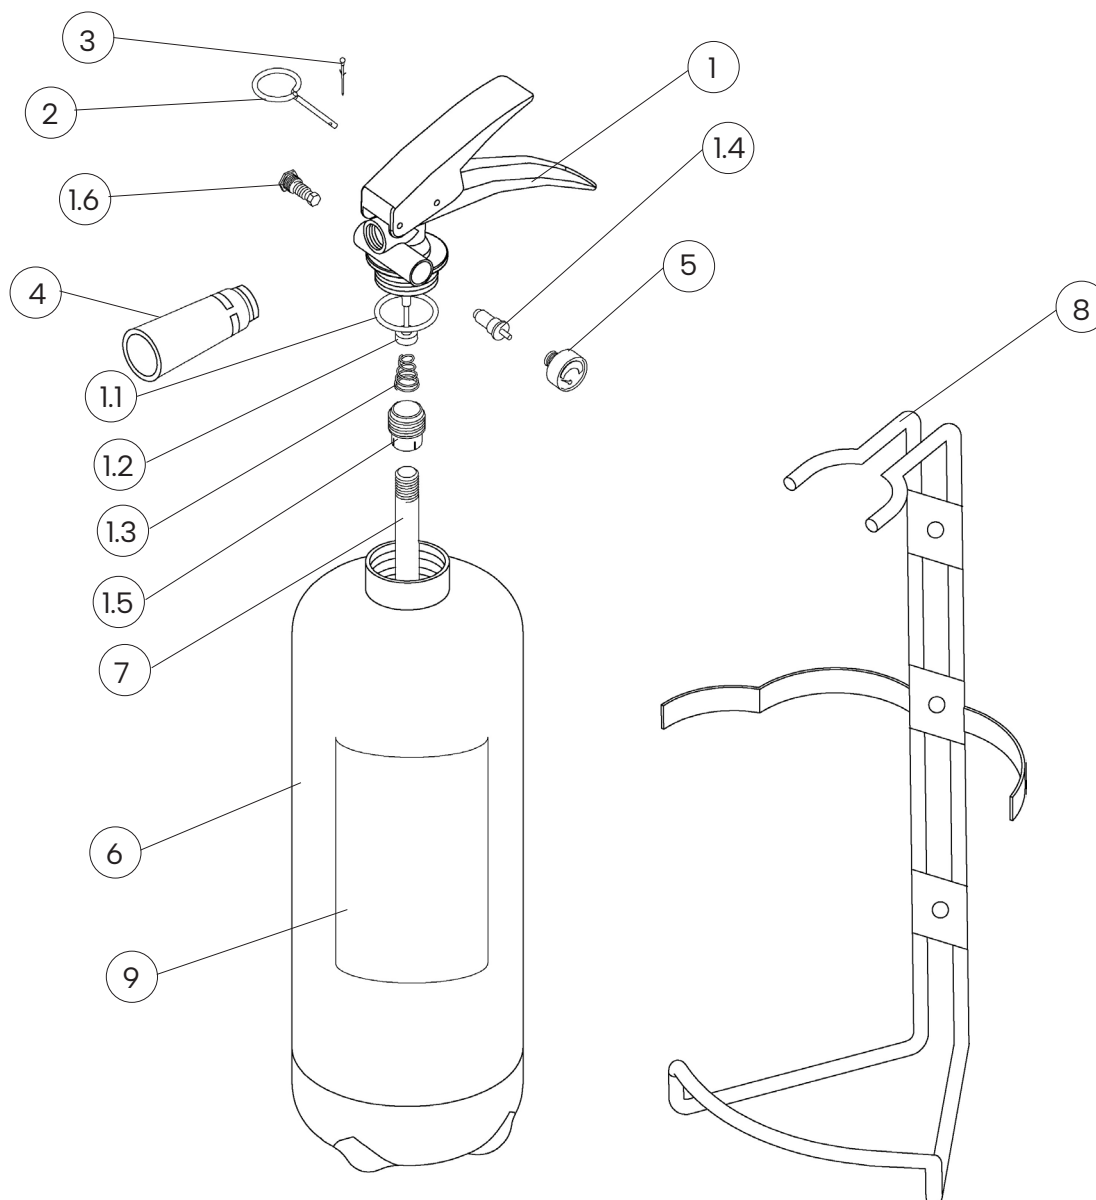

| NUM. | DESCRIZIONE                      | CODICE    |
|------|----------------------------------|-----------|
| 1    | Valvola M. 30x1.5                | SL0211-3V |
| 1.1  | O-ring valvola                   | n.a.      |
| 1.2  | Pistoncino valvola               | n.a.      |
| 1.3  | Molla interna valvola            | n.a.      |
| 1.4  | Valvolino di controllo manometro | 1163      |
| 1.5  | Porta pescante                   | n.a.      |
| 1.6  | Dispositivo di sicurezza         | 0261R     |
| 2    | Spina di sicurezza               | 0282-1    |
| 3    | Sigillo per spina di sicurezza   | 0285      |

| NUM. | DESCRIZIONE                | CODICE   |
|------|----------------------------|----------|
| 4    | Ugello erogatore           | 1645-5   |
| 5    | Manometro                  | 1576     |
| 6    | Involucro                  | 1579-5   |
| 7    | Pescante in PVC con filtro | 0152F    |
| 8    | Supporto                   | 0327     |
| 9    | Etichetta                  | 1581-950 |

*Il componente di ricambio(valvola) al nr. 1, include già tutti gli altri componenti indicati da 1.1 a 1.6*

*"n.a" indica che lo specifico componente non è disponibile come singola parte di ricambio*

| File name                  | Type of document | Fire Extinguisher Model | Date     | Rele. | Check | Rev. | Pag. |
|----------------------------|------------------|-------------------------|----------|-------|-------|------|------|
| 22020-850_Libretto tecnico | Libretto tecnico | GW2P-30_22020-850       | 07/10/25 | S.R.  |       | 0    | 3/3  |