

# Libretto Tecnico

**EMME**  
ANTINCENDIO

SAFETY  
FOR  
FUTURE



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320  
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. AR-159122

## GW9AI 32093-610 : Estintore Portatile, 9 L Schiuma



**FLUORINE FREE**

FLOATING



PARTICOLARE CLIP



- **INVOLUCRO**  
In lega di acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio, con clip, verniciatura esterna a polvere colore Rosso Ral 3000.
- **AGENTE ESTINGUENTE**  
Acqua + additivo schiumogeno in cartuccia, senza fluoro.
- **PROPELLENTE**  
Pressione ausiliaria.  
Estintore pressurizzato al momento dell'uso con bombolina interna di CO<sub>2</sub> da 80 g.
- **VALVOLA**  
M. 74x2, corpo in alluminio, leve con verniciatura verde Ral 6018.
- **UTILIZZO**  
Fuochi di classe A B (materiali solidi, liquidi infiammabili).

*Nota: immagine a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto*

Estintore a Schiuma da 9 Litri, pressurizzato al momento dell'uso, temperatura di utilizzo da +5°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7**, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE. Estintore realizzato in conformità ai controlli di produzione secondo norma **EN 3-10**. Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza minima di 1 metro.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



**CLASSE DI  
FUOCO :**



34

183

| File name                        | Type of document | Fire Extinguisher Model | Date     | Rele. | Check | Rev. | Pag. |
|----------------------------------|------------------|-------------------------|----------|-------|-------|------|------|
| 32093-610_GW9AI_Libretto tecnico | Libretto tecnico | GW9AI_32093-610         | 07/10/25 | S.R.  |       | 0    | 1/3  |

VIETATA LA RIPRODUZIONE

# GW9AI 32093-610 : Estintore Portatile, 9 L Schiuma

- **INSTALLAZIONE** L'installazione deve essere realizzata in conformità alle disposizioni vigenti nel paese di utilizzo del presidio. La messa in servizio e le attività di manutenzione per il mantenimento in efficienza devono essere eseguite in conformità al documento **PSA\_1\_ITA** dal personale tecnico abilitato e nel rispetto delle normative vigenti in materia nel paese di utilizzo.
- **USO**
- **MANUTENZIONE** Qualsiasi manomissione o intervento eseguito da personale non abilitato fa decadere la garanzia del prodotto. È consigliato posizionare il presidio in un luogo asciutto e protetto dagli agenti atmosferici.


## SPECIFICHE TECNICHE

|                                 |                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLASSE DI FUOCO                 | 34 A 183 B                                                                                              |
| AGENTE ESTINGUENTE              | Acqua (8,91 L) + Green Wave Premix (90 ml in cartuccia)<br>(*Acqua iperfiltrata con processo di osmosi) |
| PROPELLENTE                     | Bombolina interna con 80 g di CO <sub>2</sub>                                                           |
| TEMPERATURA DI ESERCIZIO        | +5°C / +60°C                                                                                            |
| CARICA NOMINALE                 | 9 Litri                                                                                                 |
| PESO TOTALE                     | ~ 14,95 Kg                                                                                              |
| DIMENSIONI                      | Altezza (base - valvola) 620 +/- 5 mm (con fondello)<br>Diametro (involucro) 182 +/- 2 mm               |
| TEMPO DI SCARICA                | ~ 55,2 secondi                                                                                          |
| PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO | PT 30 bar                                                                                               |
| VOLUME SERBATOIO                | 10,78 Litri                                                                                             |
| DISPOSITIVO DI SICUREZZA        | Intervento tra 22 e 27 bar                                                                              |
| MATERIALE SERBATOIO             | Lega di acciaio                                                                                         |
| TRATTAMENTO                     | Esterno: Sabbiatura e verniciatura a polvere<br>Ral 3000 - Interno: Rivestimento in plastica            |

## IMBALLO

(Nota: quantità e misure sono indicative e possono subire variazioni)


STANDARD  
Massimo 30 pezzi per pallet  
(Imballati singolarmente)  
Dimensioni pallet 100x120 cm

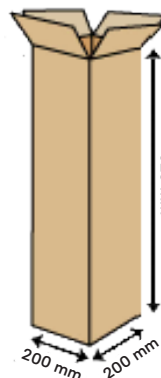

**DISPOSIZIONI PER IL TRASPORTO** Trasporto via terra : Esenzione ADR come da disposizione 594  
Trasporto via mare : Codice IMDG - UN 1044 classe 2.2 Estintori

| File name                        | Type of document | Fire Extinguisher Model | Date     | Rele. | Check | Rev. | Pag. |
|----------------------------------|------------------|-------------------------|----------|-------|-------|------|------|
| 32093-610_GW9AI_Libretto tecnico | Libretto tecnico | GW9AI_32093-610         | 07/10/25 | S.R.  |       | 0    | 2/3  |

## COMPONENTI E LISTA RICAMBI

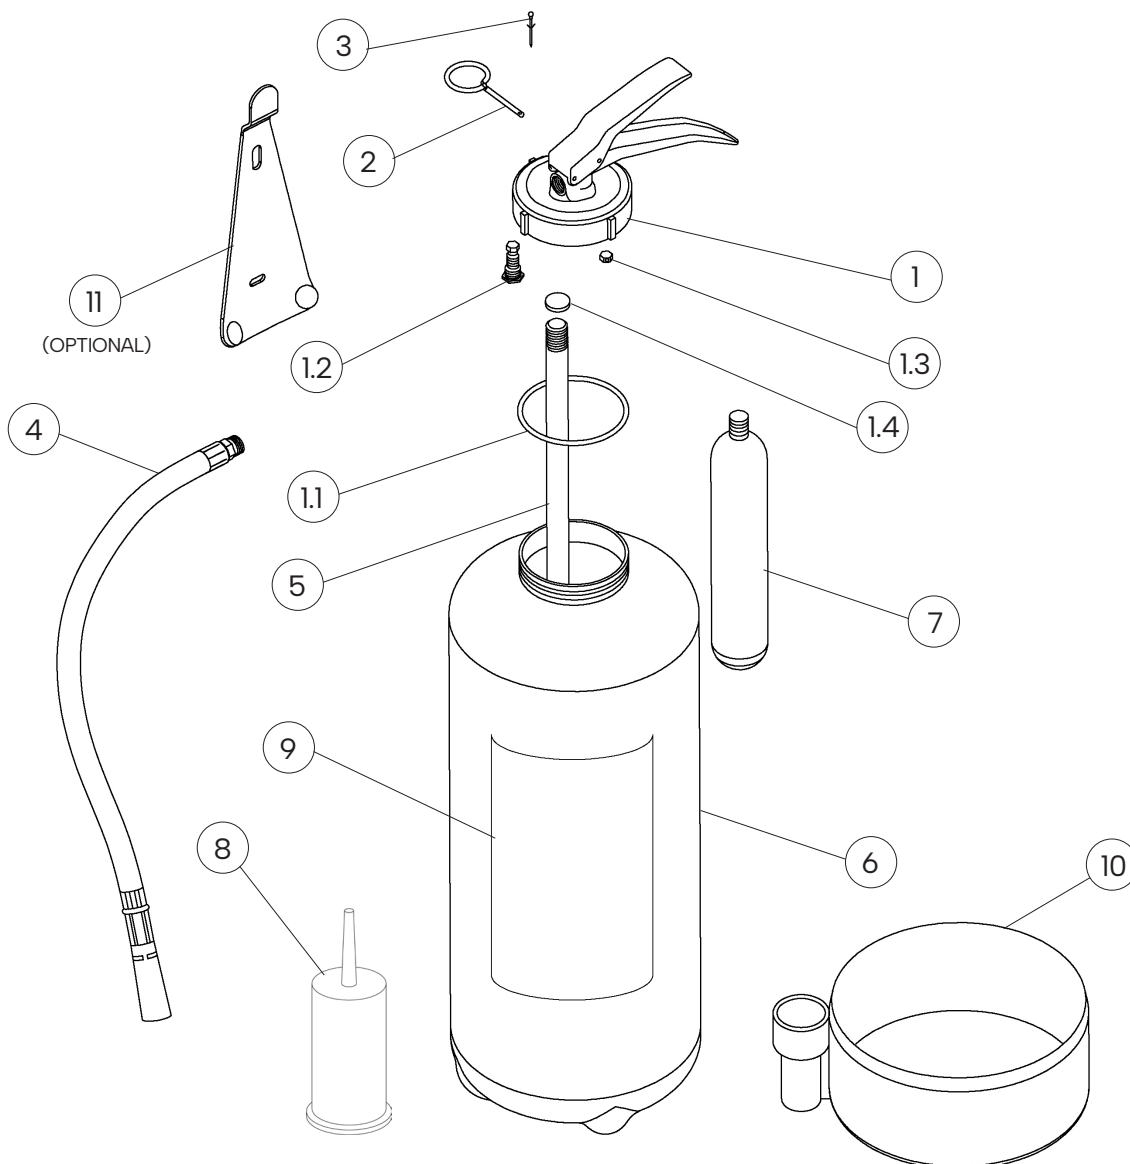

| NUM. | DESCRIZIONE                                 | CODICE  |
|------|---------------------------------------------|---------|
| 1    | Valvola M. 74x2                             | 3013-2  |
| 1.1  | O-ring valvola                              | 0201-5  |
| 1.2  | Dispositivo di sicurezza                    | n.a.    |
| 1.3  | Tappo di pressurizzazione                   | 3033-2  |
| 1.4  | Disco di rottura per pescante               | 0262-32 |
| 2    | Spina di sicurezza                          | 0282-1  |
| 3    | Sigillo per spina di sicurezza              | 0285    |
| 4    | Manichetta di erogazione completa di ugello | 2296-3V |

| NUM.           | DESCRIZIONE                                                         | CODICE   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 5              | Pescante in PVC con filtro                                          | 2180-2   |
| 6              | Involucro                                                           | 3010     |
| 7              | Bombolina di CO <sub>2</sub> da 80 g                                | 3029-21  |
| 8              | Cartuccia con 90 ml di additivo                                     | 3412-4   |
| 9              | Etichetta                                                           | 2247-710 |
| 10             | Fondello in plastica                                                | 3028-1   |
| 11<br>OPTIONAL | Supporto a muro in acciaio verniciato rosso, per involucri con clip | 3036     |

Il componente di ricambio(valvola) al nr. 1, include già tutti gli altri componenti indicati da 1.1 a 1.4  
 "n.a" indica che lo specifico componente non è disponibile come singola parte di ricambio

| File name                        | Type of document | Fire Extinguisher Model | Date     | Rele. | Check | Rev. | Pag. |
|----------------------------------|------------------|-------------------------|----------|-------|-------|------|------|
| 32093-610_GW9AI_Libretto tecnico | Libretto tecnico | GW9AI_32093-610         | 07/10/25 | S.R.  |       | 0    | 3/3  |