

Libretto Tecnico

EMME

ANTINCENDIO

SAFETY
FOR
FUTURE



www.emme-italia.com

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalene (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. AR-159122

GW9AI 32093-711L : Estintore Portatile, 9 L Schiuma

APPROVATO ALLA NORMA NTA 8133:2021+A1:2025

— 600 Wh —



FLUORINE FREE

FLOATING



PARTICOLARE CLIP



- **INVOLUCRO**
In lega di acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio, con clip, verniciatura esterna a polvere colore Rosso Ral 3000.
- **AGENTE ESTINGUENTE**
Acqua + additivo schiumogeno in cartuccia, senza fluoro.
- **PROPELLENTE**
Pressione ausiliaria.
Estintore pressurizzato al momento dell'uso con bombolina interna di CO₂ da 80 g.
- **VALVOLA**
M. 74x2, corpo in alluminio, a percussione.
- **UTILIZZO**
Fuochi di classe A B F (materiali solidi, liquidi infiammabili, oli da cucina).

VIETATA LA RIPRODUZIONE

Nota: immagine a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

Estintore a Schiuma da 9 Litri, pressurizzato al momento dell'uso, temperatura di utilizzo da +5°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7**, approvato Marine Equipment Directive **MED 2014/90/UE**, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE. Estintore realizzato in conformità ai controlli di produzione secondo norma **EN 3-10**. Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza minima di 1 metro.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



CLASSE DI
FUOCO :



34

183

75

600 Wh

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
32093-711L_GW9AI_Libretto tecnico	Libretto tecnico	GW9AI_32093-711L	18/11/25	S.R.		0	1/4

GW9AI 32093-711L : Estintore Portatile, 9 L Schiuma

- **INSTALLAZIONE** L'installazione deve essere realizzata in conformità alle disposizioni vigenti nel paese di utilizzo del presidio. La messa in servizio e le attività di manutenzione per il mantenimento
- **USO** in efficienza devono essere eseguite in conformità al documento **PSA_1-B_ITA** dal perso-
- **MANUTENZIONE** nale tecnico abilitato e nel rispetto delle normative vigenti in materia nel paese di utilizzo. Qualsiasi manomissione o intervento eseguito da personale non abilitato fa decadere la garanzia del prodotto. È consigliato posizionare il presidio in un luogo asciutto e protetto dagli agenti atmosferici.


SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	34 A 183 B 75 F
AGENTE ESTINGUENTE	Acqua (8,91 L) + Green Wave Premix (90 ml in cartuccia) (*Acqua iperfiltrata con processo di osmosi)
PROPELLENTE	Bombolina interna con 80 g di CO ₂
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	+5°C / +60°C
CARICA NOMINALE	9 Litri
PESO TOTALE	~ 14,95 Kg
DIMENSIONI	Altezza (base - valvola) 570 +/- 5 mm (con fondello) Diametro (involucro) 182 +/- 2 mm
TEMPO DI SCARICA	~ 55,5 secondi
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 30 bar
VOLUME SERBATOIO	10,78 Litri
DISPOSITIVO DI SICUREZZA	Intervento tra 22 e 27 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO	Esterno: Sabbiatura e verniciatura a polvere Ral 3000 Interno: Rivestimento in plastica

IMBALLO

(Nota: quantità e misure sono indicative e possono subire variazioni)


STANDARD
Massimo 30 pezzi per pallet
(Imballati singolarmente)
Dimensioni pallet 100x120 cm

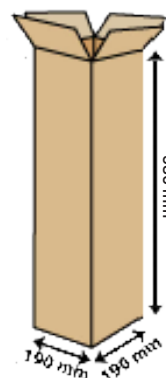

DISPOSIZIONI PER IL TRASPORTO Trasporto via terra : Esenzione ADR come da disposizione 594
Trasporto via mare : Codice IMDG - UN 1044 classe 2.2 Estintori

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
32093-711L_GW9AI_Libretto tecnico	Libretto tecnico	GW9AI_32093-711L	18/11/25	S.R.		0	2/4

COMPONENTI E LISTA RICAMBI

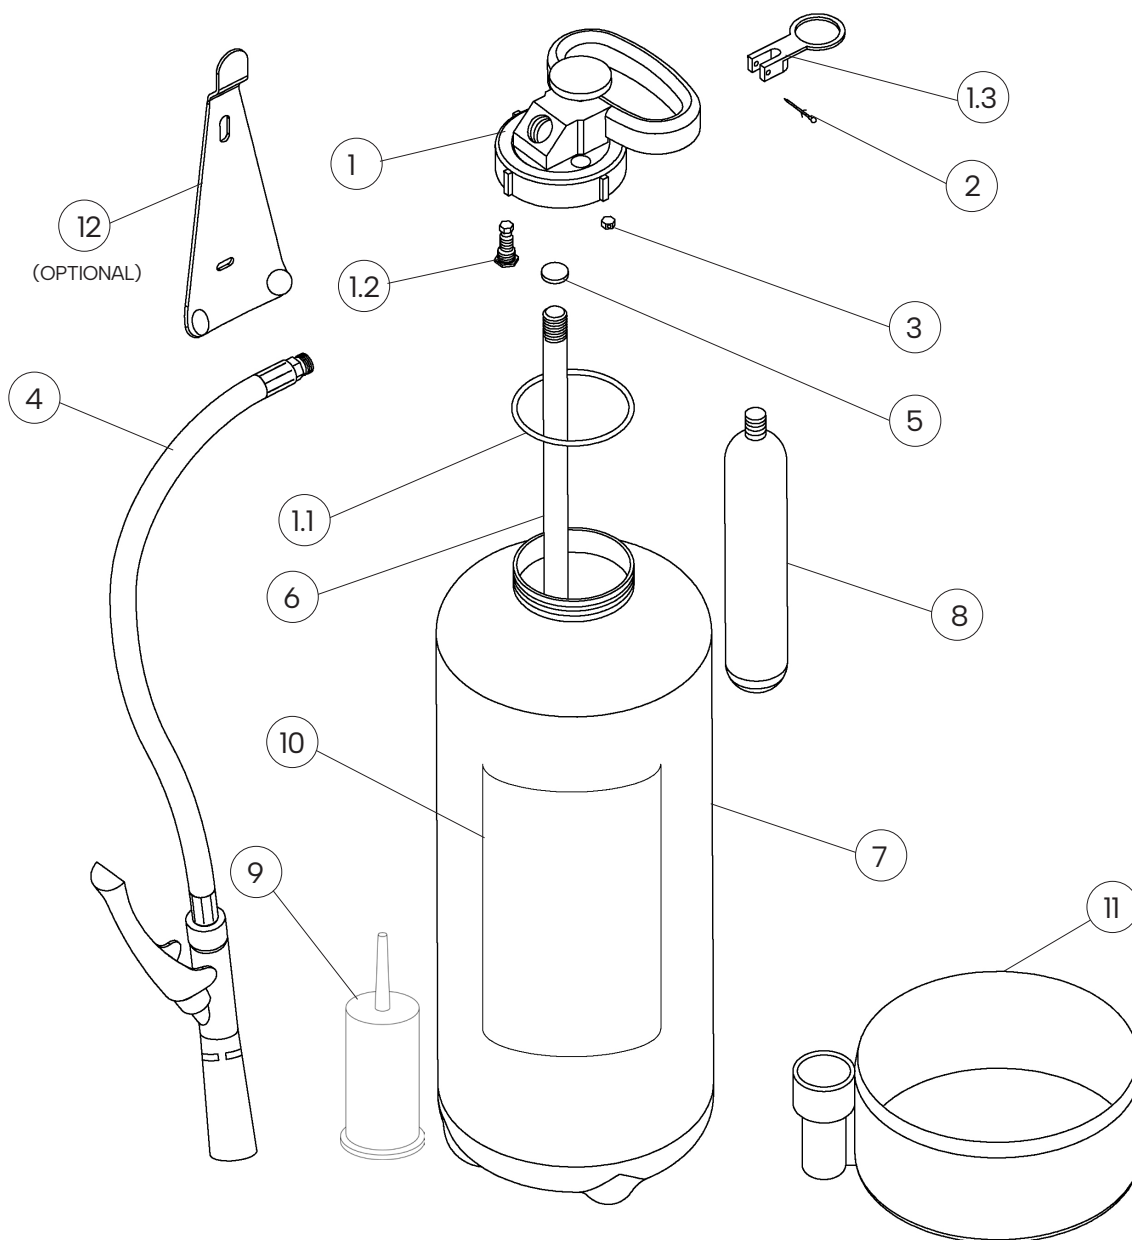

NUM.	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola M. 74x2	3008
1.1	O-ring valvola	0201-5
1.2	Dispositivo di sicurezza	n.a.
1.3	Spina di sicurezza	n.a.
2	Sigillo per spina di sicurezza	0285
3	Tappo di pressurizzazione	3033-2
4	Manichetta di erogazione completa di ugello	2297-2V
5	Disco di rottura per pescante	0262-32

NUM.	DESCRIZIONE	CODICE
6	Pescante in PVC con filtro	2180-3
7	Involucro	3010
8	Bombolina di CO ₂ da 80 g	3029-21
9	Cartuccia con 90 ml di additivo	3412-4
10	Etichetta	2247-711L
11	Fondello in plastica	3028-1
12 OPTIONAL	Supporto a muro in acciaio verniciato rosso, per involucri con clip	3036

*Il componente di ricambio(valvola) al nr. 1, include già tutti gli altri componenti indicati da 1.1 a 1.3
"n.a." indica che lo specifico componente non è disponibile come singola parte di ricambio*

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
32093-711L_GW9AI_Libretto tecnico	Libretto tecnico	GW9AI_32093-711L	18/11/25	S.R.		0	3/4

Premessa in caso di utilizzo dell'estintore su batterie al litio

Sulla base delle prove eseguite con l'estintore in oggetto si può affermare che è possibile fermare la combustione di una batteria agli ioni di litio con un estintore a base d'acqua con additivi schiumogeni. Si è verificato che l'utilizzo dell'estintore permette di abbassare la temperatura e poter controllare le eventuali riaccensioni delle celle presenti all'interno della batteria (generate dalla reazione a catena delle stesse e dovute alla loro conformazione all'interno del pacco batteria).

La batteria testata ha un valore energetico pari a 600 Wh.

L'estintore testato risulta quindi efficace nel contenimento delle fiamme che si sprigionano da una batteria con caratteristiche uguali o inferiori rispetto a quella testata.

**NOTA: il test è stato effettuato su una batteria nuova e quindi al pieno della sua efficienza.*

AVVISO DI SICUREZZA



La combustione delle batterie agli ioni di litio rilascia gas e fumi molto nocivi. L'esposizione diretta ad alte concentrazioni dei gas emanati dalla combustione delle batterie agli ioni di litio può causare gravi danni alla salute. Le batterie agli ioni di litio possono avere fenomeni imprevedibili durante l'incendio, come reazioni esplosive causate dalla pressione delle celle presenti all'interno del pacco batteria. Si consiglia di utilizzare appropriati dispositivi di sicurezza. L'utilizzo dell'estintore è consigliato a personale adeguatamente informato e formato. L'utilizzo dell'estintore da parte di personale non informato o non formato può portare a risultati inferiori e causare danni ai soggetti coinvolti.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

L'esito delle prove eseguite fa riferimento esclusivamente al modello di estintore utilizzato durante le prove stesse. Il rapido sviluppo delle batterie agli ioni di litio e degli estintori portatili comporta che le prestazioni raggiunte in fase di prova non siano garantite quando si utilizzano batterie agli ioni di litio o tecniche di spegnimento differenti da quelle oggetto di prova.

Non è possibile determinare dove e in che misura questi estintori possono essere installati a causa dell'involucro esterno del pacco batterie agli ioni di litio.

Gli estintori testati hanno lo scopo di aiutare a contenere il principio d'incendio scaturito dall'innesco di una batteria agli ioni di litio.

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
32093-711L_GW9AI_Libretto tecnico	Libretto tecnico	GW9AI_32093-711L	18/11/25	S.R.		0	4/4