



Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy - info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320 Altre sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia: Milano - Padova - Roma - P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. AR-159122

# SISTEMI A SPEGNIMENTO LOCALIZZATO

**POLVERE** 

**SERIE MARE-PW** 

Efficaci su fuochi di classe








Sono sistemi realizzati e studiati per essere installati a bordo delle imbarcazioni da diporto, con lunghezza non superiore ai 24 mt, ai fini della protezione dei vani motore. Il sistema deve essere installato internamente al vano motore tramite il supporto fornito in dotazione. La valvola dotata di bulbo termoespandente permette l'applicazione del cavo di attivazione(optional) o della cartuccia pirotecnica (optional) per attivazione tramite comando remoto o rilevatore per installazioni del dispositivo fuori dal vano motore. La valvola inoltre è dotata di pressostato per segnalazione costante della pressione interna al dispositivo.



COSA É **COMPRESO?** 



File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
serie mare polvere PW easy	libretto tecnico	sistemi spegnimento	14/02/2024	M.R		2	1/5

### SPECIFICHE TECNICHE GENERALI

INVOLUCRO	In lega di acciaio ad alta resistenza, verniciatura esterna a polvere, colore Rosso Ral 3000
AGENTE ESTINGUENTE	Polvere ABC
PROPELLENTE	Azoto (N <sub>2</sub> )
VALVOLA M. 30x1.5	, con bulbo fornito in dotazione standard, dotata di pressostato tarato a 11 bar
UTILIZZO Fuochi di	classe A B C (materiali solidi, liquidi infiammabili, gas infiammabili)
Oppure	atica al raggiungimento della temperatura del bulbo; su richiesta - con comando manuale a distanza tramite cavetto d'acciaio dotato di maniglia, - con cartuccia pirotecnica per attivazione elettrica te l'installazione di solo una delle due modalità opzionali, non è possibile installarle contemporaneamente
TEMPERATURA DI AT	TIVAZIONE DEL BULBO 93°C
TEMPERATURA DI ES	ERCIZIO SISTEMA -20°C/+60°C
PRESSIONE SISTEMA	15 bar a 20°C
SUPPORTO	A muro in ferro in dotazione standard

#### **MODELLI DISPONIBILI**

Codice	Max Volume	Volume	Carica nominale	Diametro	Ingombro Max	*Peso
Articolo	protetto (m³)	serbatoio (L)	(Kg)	serbatoio (mm)	L x H (mm)	(Kg)
11459-015	1,5	1,25	1	85	115 x 330	~ 2,25
11459-035	3,5	2,50	2	110	130 x 380	~ 3,90
11459-051	5,1	4,30	3	130	140 x 435	~ 5,65
11459-070	7,0	4,30	4	130	140 x 435	~ 6,65
11459-100	10,0	7,30	6	160	180 x 480	~ 10,00
11459-150	15,0	10,70	8,8	170	190 x 600	~ 13,95
11459-200	20,0	12,50	11,7	190	210 x 580	~ 18,05

<sup>\*</sup>Peso: si intende compreso di pressostato e supporto

### SPECIFICHE TECNICHE DEGLI ACCESSORI SU RICHIESTA



Codice 1890-35 Kit comando manuale per azionamento a distanza. Composto da:

- cavo in acciaio Inox lunghezza 6 metri, rivestito in guaina plastica, con terminali in ottone.
   Provvisto di uno speciale terminale autofilettante che permette di tagliare il flessibile a misura e poi intestarlo a mano con il terminale;
- cassetta da incasso per alloggiamento cavo, in ABS bianco.



Codice 2166-1

Cartuccia pirotecnica per azionamento a distanza.

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
serie mare polvere PW easy	libretto tecnico	sistemi spegnimento	14/02/2024	M.R		2	2/5


# SISTEMI A SPEGNIMENTO LOCALIZZATO POLVERE ABC - SERIE MARE-PW EASY




## **LISTA RICAMBI**

N.	DESCI	RIZIONE	CODICE			
1	Valvola M. 30x1.! termosensibile co	2133-1				
2	Manome	tro 1/8 NPT	0272			
3	Involucro	1,25 L 2,50 L 4,30 L 7,30 L 10,70 L 12,50 L	0101 0102 0103 1848K 0105-7 0105-8			
4	Supporto	1,25 L 2,50 L 4,30 L 7,30 L 10,70 L 12,50 L	0326 0327 0315-1 0316-1 0318-2 0317-1			
5	Etichetta per se Etichetta per Etichetta per serba	2064-46 2064-47 2064-45				
6	1	0x1 , tarato a 11 bar, o di protezione	1161-2			

#### RIFERIMENTO PER SERBATOI DA 7,30 L E MAGGIORI

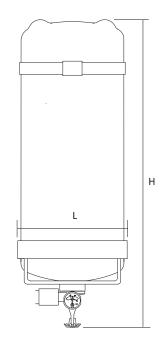

RIFERIMENTO PER SERBATOI 1,25 L - 2,50 L - 4,30 L



L	1	J
Z	7	_
(	2	)
ī	_	J
		)
۵	_	١
(	7 7 7	)
۵	Y	1
۵	١	_
-	-	-
<	1	
-	-	J
<	1	(
H		Ė
<	◁	
ŀ	4	
Ξ		Ξ
٦	`	,
-	_	

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
serie mare polvere PW easy	libretto tecnico	sistemi spegnimento	14/02/2024	M.R		2	3/5

### Avvertenze d'uso

- 1) Il dispositivo può essere utilizzato su fuochi di natura elettrica (pannelli di controllo o circuiti elettrici).
- 2) Aerare l'ambiente dopo l'utilizzo.
- 3) Ricaricare il dispositivo dopo ogni utilizzo, anche se parziale

#### Manutenzione e controlli periodici

Le operazioni di manutenzione e installazione devono essere effettuate da personale specializzato nell'utilizzo di apparecchiature a pressione e secondo quanto riportato nel presente manuale tecnico.

Durante la manutenzione occorre prendere tutte le precauzioni necessarie a prevenire incendi, mettere in sicurezza il dispositivo andando a riposizionare la spina di sicurezza e operare in un locale sufficientemente aperto e areato. La manutenzione deve essere effettuata con la frequenza indicata dal paese in cui è installato, in Italia deve essere svolta ai sensi della circolare "sicurezza della navigazione" serie generale n. 100/2014.

L'uso di ricambi non originali, o non autorizzati dal produttore Emme Antincendio srl, fa decadere l'approvazione degli impianti oggetto del presente manuale tecnico.

\*NOTA: Verificare e attenersi alle disposizioni vigenti nel paese di destinazione e utilizzo dell'impianto.

La data per l'attività di revisione deve essere calcolata sempre dalla data di produzione riportata nella dichiarazione di conformità. La data per l'attività di collaudo deve essere calcolata sempre dalla data marcata sul serbatoio. Le attività successive in ordine temporale includono le operazioni delle attività precedenti.

La manutenzione prevede le seguenti attività consigliate da parte del produttore

ATTIVITA'	PERIODICITA'	DESCRIZIONE
Sorveglianza	Consigliata mensile a cura del personale di bordo qualificato e/o utilizzatore	Verificare che l'indicatore del manometro sia nel campo verde e che quindi non vi siano perdite.
Ispezioni e Manutenzione	Ispezione annuale eseguita da personale di bordo qualificato o da azienda autorizzata	Verificare visivamente che tutte le componenti accessibili siano in condizioni di esercizio.  Esaminare esternamente tutti i contenitori degli agenti estinguenti per accertare l'assenza di danni o corrosione.  Controllare la data di prova idrostatica dei serbatoi di stoccaggio e la data di verifica della quantità di agente estinguente. Eseguire la prova funzionale degli allarmi ottici e acustici se presenti. Verificare la posizione di corretto funzionamento della valvola di comando.
	Ispezione quinquennale eseguita da personale di bordo qualificato o da azienda autorizzata	Verificare lo stato dell'agente estinguente, verifica stato interno del serbatoio, controllo dello stato e del funzionamento della valvola e di tutti i suoi organi e componenti (o-ring, pistoncini ecc.)
Collaudo serbatoio	Ispezione decennale eseguita da azienda autorizzata	Verifica della stabilità meccanica del serbatoio attraverso un collaudo idrostatico del serbatoio alla pressione di prova indicata sul serbatoio preceduta dalle lettere "PT".

### Garanzia del prodotto

Eventuali operazioni di ripristino e controlli strumentali devono essere eseguiti esclusivamente da personale competente e abilitato, in possesso della documentazione necessaria a eseguire le operazioni volte a mantenere la costanza della prestazione del prodotto.

Qualsiasi manomissione o intervento del personale non abilitato fa decadere la garanzia del prodotto.

## Dismissione a fine vita

La Dismissione dei dispositivi deve essere svolta da personale qualificato e comunque tenendo conto delle Direttive Europee e Leggi nazionali in materia di sicurezza e tutela ambientale. Il rischio derivante da una non corretta movimentazione durante la dismissione è principalmente legato a urti esterni.

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
serie mare polvere PW easy	libretto tecnico	sistemi spegnimento	14/02/2024	M.R		2	4/5

VIETATA LA RIPRODUZIONE

#### SISTEMI A SPEGNIMENTO LOCALIZZATO POLVERE ABC - SERIE MARE-PW EASY

#### Installazione

L'installazione deve essere svolta da personale qualificato a conoscenza dei rischi delle attrezzature in pressione e delle misure di precauzione che devono essere prese per evitarli. I componenti dell'impianto sono predisposti per essere installati su supporti forniti in dotazione e fissati saldamente alla struttura dell'imbarcazione in modo da resistere a movimenti urti e vibrazioni durante il funzionamento. I serbatoi contenti l'estinguente ed il comando di attivazione non sono soggetti a temperature esterne all'intervallo di funzionamento designato dell' impianto. Il sistema di spegnimento deve essere installato con adeguato sistema di preallarme della scarica (ritardo della scarica) come da requisito ISO 9094:2015 punto 7.6.3.3. Il sistema di preallarme dovrà essere progettato e installato dall'installatore e non viene fornito dal produttore dell'impianto.


Le bombole contenenti l'estinguente devono essere installate all'interno del locale protetto.

La posizione corretta per installazione è quella con l'asse del serbatoio verticale e la valvola di erogazione rivolta verso il basso per i modelli serie MARE-PW EASY.

L'installazione in luoghi di passaggio deve essere effettuata in modo da evitare la possibilità di urti accidentali tramite apposita staffa d'installazione fornita come dotazione standard.

- 1) Installare l'impianto antincendio nel vano motore con l'apposito supporto in dotazione.
- 2) Controllare la pressione dell'impianto assicurandosi quindi che l'indicatore del manometro sia nel campo verde.
- 3) Se presente il comando di attivazione manuale (optional) procedere all'installazione. Posizionare il cavo di acciaio (pos.2) e fissarlo nella scatola (pos.1). Inserire il cavo (pos.2) nel nottolino e quindi avvitarlo alla valvola(pos.3).
- 4) Collegare il pressostato al sistema visivo posto sulla plancia o in posizione visibile.
- 5) Se presente la cartuccia pirotenica (optional) procedere all'installazione. Avvitarla nell'apposita sede (pos.3) e collegarla ad un pulsante o ad una centralina elettrica con alimentazione minima 12 V 0,5 Ah.

L'impianto è operativo.

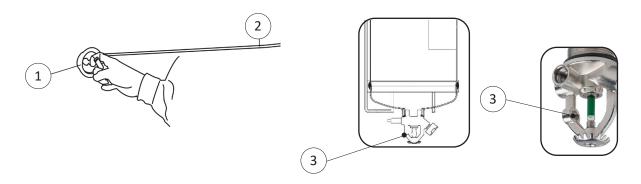

#### **LEGENDA**

- 1) Comando attivazione a distanza
- 2) Cavo di attivazione manuale
- 3) Sede per comandi di attivazione

File name	Type of document	Fire Extinguisher Model	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
serie mare polvere PW easy	libretto tecnico	sistemi spegnimento	14/02/2024	M.R		2	5/5